


Песок уплотнённый (или ЦПС)

Кабель питания
Блок управления


Экструдированный пенополистерол

Колодец принудительного сброса*

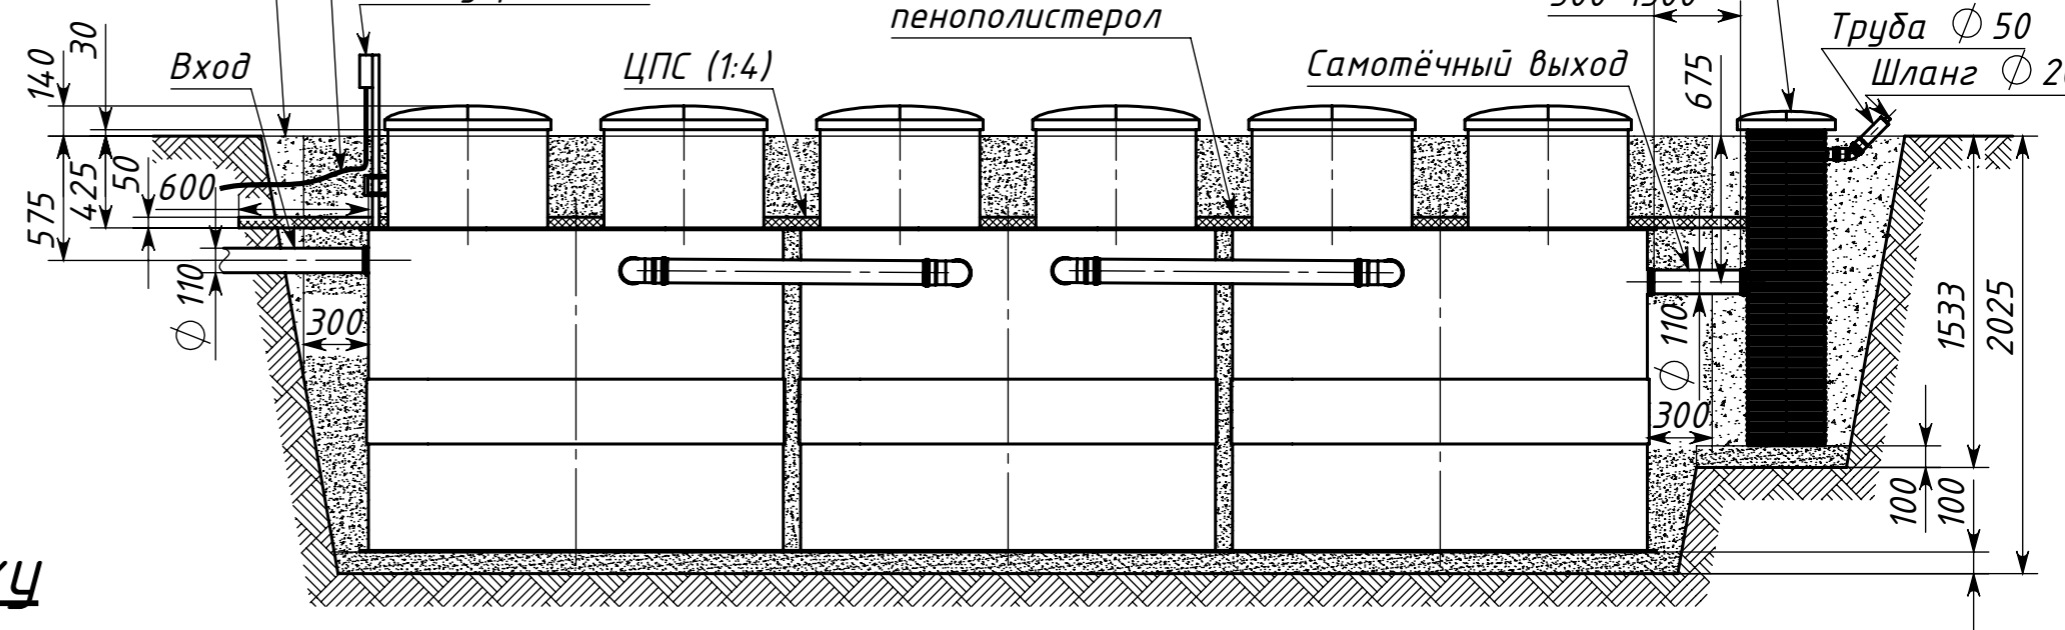

Вид сверху

Экструдированный пенополистерол

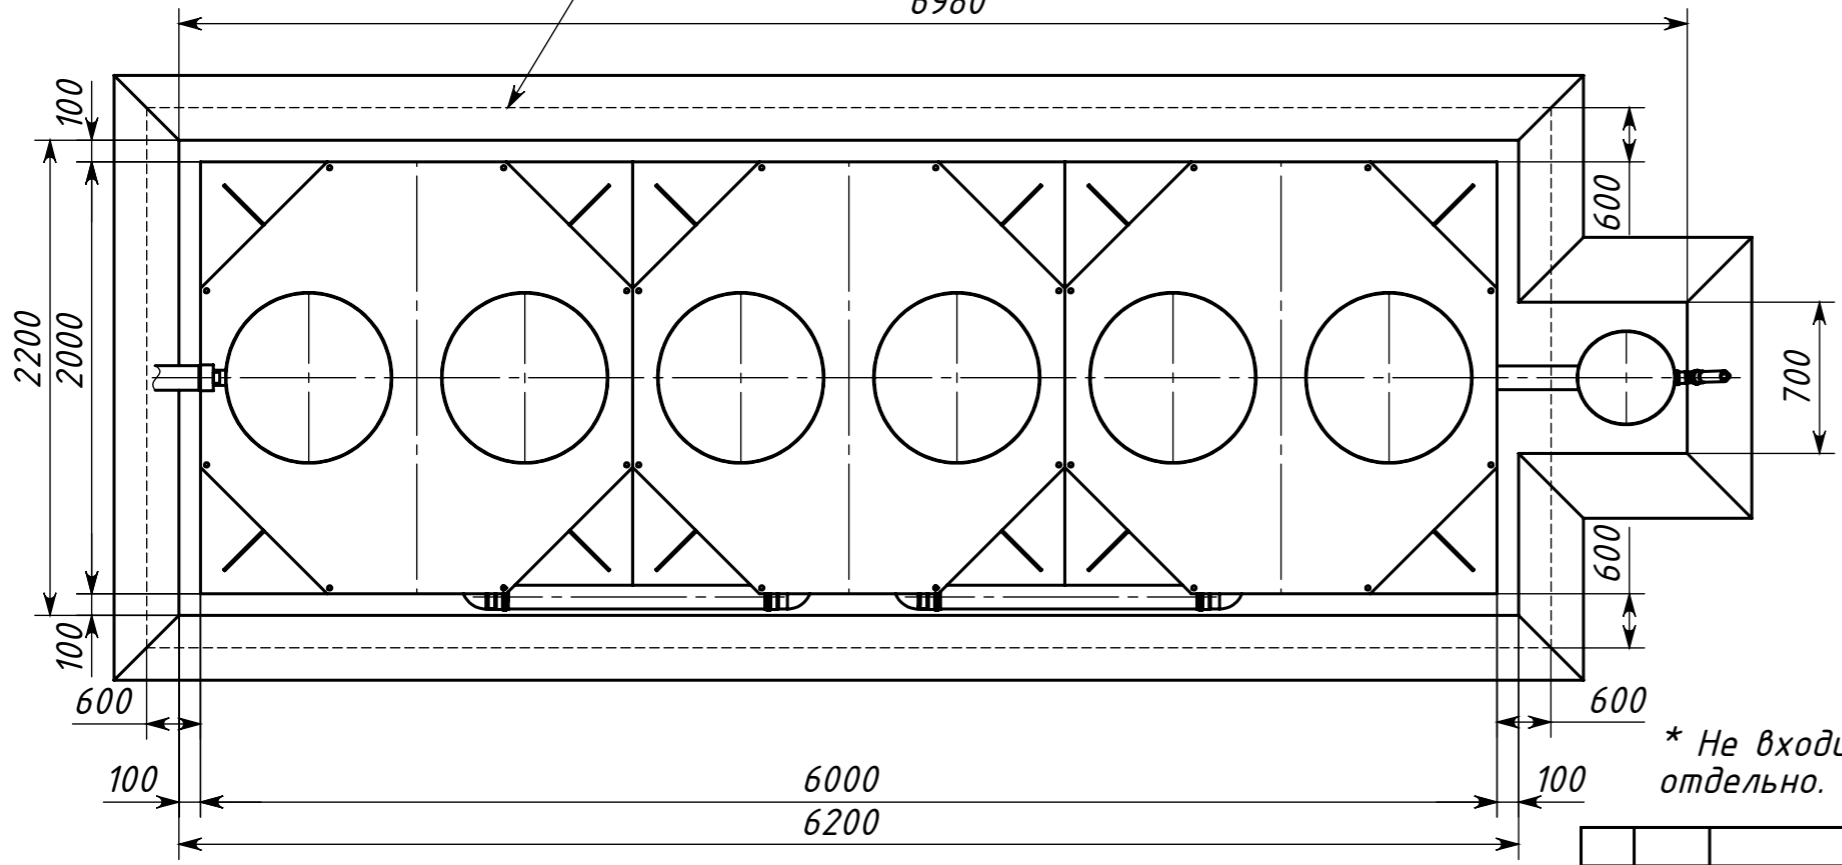

* Не входит в комплектацию станции. Заказывается и оплачивается отдельно. Необходим только для станций с принудительным сбросом.

Инв. № подл.
Подпись и дата
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

КОЛОМАКИ Kolo Vesi 50						
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв.	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
				Схема монтажа		
				Лист	Листов 1	